


FANCOIL			
Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001525	INÍCIO / FIM	11/9/20 10:31 11/9/20 14:03
CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0135	PERIODICIDADE:	MENSAL
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS - UTA-26-ORQ-06
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 26	MARCA/MODELO:	TROX / ICH- 30E
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	120.960 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263-641/06/1
OBSERVAÇÕES GERAIS			
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE	
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS			SITUAÇÃO
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAS AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAS VOLUTA / VENTILADOR.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.			CONFORME
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.			CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.			CONFORME
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.			CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.			CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.			CONFORME
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.			CONFORME
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.			NÃO SE APLICA
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.			CONFORME
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAS FILTROS DE AR.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAS FILTRO Y CASO NECESÁRIO			CONFORME
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4			NÃO SE APLICA
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]			CONFORME 27.6°C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]			CONFORME 28°C/15.5°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]			CONFORME 379/380/379
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]			CONFORME 8.5/8.4/8.7

FOTO ANTES

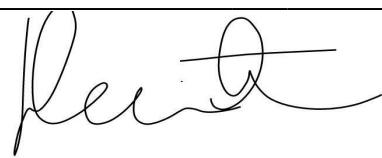


OBSERVAÇÕES GERAIS	
FOTOS DEPOIS:	
ASSINATURA DO TÉCNICO	
ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
ASSINATURA FINAL DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

FANCOIL			
Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001524	INÍCIO / FIM	11/9/20 9:38 11/9/20 10:21
CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0134	PERIODICIDADE:	MENSAL
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS - UTA-26-ORQ-05
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 26	MARCA/MODELO:	TROX / ICH-30E

CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	120960 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263-641/05/1
OBSERVAÇÕES GERAIS			
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE	
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS			SITUAÇÃO
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAS AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAS VOLUTA / VENTILADOR.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.			CONFORME
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.			CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.			CONFORME
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.			CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.			CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.			CONFORME
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.			CONFORME
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.			NÃO SE APLICA
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.			CONFORME
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAS FILTROS DE AR.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAS FILTRO Y CASO NECESÁRIO			CONFORME
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4			NÃO SE APLICA
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]			CONFORME 26.3°C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]			CONFORME 28.3°C/12.7°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]			CONFORME 383/380/379
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]			CONFORME 8.4/8.6/8.6

FOTO ANTES



OBSERVAÇÕES GERAIS	
FOTOS DEPOIS:	
ASSINATURA DO TÉCNICO	
ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

ASSINATURA FINAL DO CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	


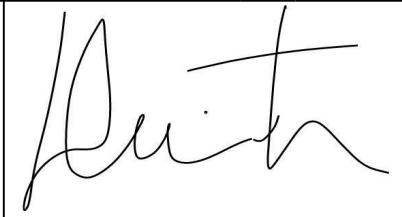
## FANCOIL

Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001519	INÍCIO / FIM	10/9/20 14:12 10/9/20 16:24
CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0142	PERIODICIDADE:	MENSAL
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS - UTA-26-ORQ-04
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 26	MARCA/MODELO:	TROX / ICH-40E
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	120960 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263.641/04/1
OBSERVAÇÕES GERAIS			
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE	
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS			SITUAÇÃO
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAS AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.			CONFORME

VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.	CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.	CONFORME
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.	CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.	CONFORME
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.	CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.	CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.	CONFORME
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.	CONFORME
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.	NÃO SE APLICA
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.	CONFORME
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.	CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.	CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO	CONFORME
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4	NÃO SE APLICA
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]	CONFORME 28.3°C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]	CONFORME 27.3°C/12.3°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]	CONFORME 374/374/373
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]	CONFORME 11.9/12.1/12

FOTO ANTES



OBSERVAÇÕES GERAIS	
FOTOS DEPOIS:	
ASSINATURA DO TÉCNICO	
ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

ASSINATURA FINAL DO CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	


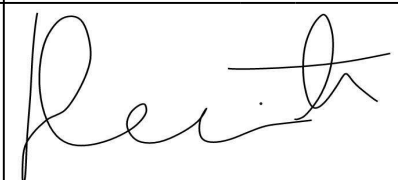
## FANCOIL

Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001518	INÍCIO / FIM	10/9/20 10:25 10/9/20 14:11
CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0132	PERIODICIDADE:	MENSAL
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS - UTA-26-ORQ-03
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 26	MARCA/MODELO:	TROX / ICH- 35E
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	90720 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263-641/03/1
OBSERVAÇÕES GERAIS			
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE	
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS			SITUAÇÃO
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.			CONFORME

VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.	CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.	CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.	CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.	CONFORME
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.	CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.	CONFORME
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.	CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.	CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.	CONFORME
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.	CONFORME
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.	NÃO SE APLICA
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.	CONFORME
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.	CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.	CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO	CONFORME
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4	NÃO SE APLICA
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]	CONFORME 26.5°C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]	CONFORME 26°C/11.3°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]	CONFORME 377/377/376
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]	CONFORME 9.1/9/8.7

FOTO ANTES



OBSERVAÇÕES GERAIS	
FOTOS DEPOIS:	
ASSINATURA DO TÉCNICO	
ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

ASSINATURA FINAL DO CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

## FANCOIL

Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001516	INÍCIO / FIM	9/9/20 13:57 9/9/20 16:40
CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0130	PERIODICIDADE:	MENSAL
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS - AHU-26-ORQ-01
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 26	MARCA/MODELO:	TROX / ICH- 25E
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	136080 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263-641/27/1
OBSERVAÇÕES GERAIS			
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE	
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS			SITUAÇÃO
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.			CONFORME



VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.	CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.	CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.	CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.	CONFORME	
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.	CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.	CONFORME	
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.	CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.	CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.	CONFORME	
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.	CONFORME	
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.	NÃO SE APLICA	
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.	CONFORME	
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.	CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.	CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO	CONFORME	
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4	CONFORME	
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]	CONFORME	27.5°C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]	CONFORME	24.7°C/13.9°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]	CONFORME	378/378/379
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]	CONFORME	6.7/6.3/6.2

FOTO ANTES



OBSERVAÇÕES GERAIS

FOTOS DEPOIS:



ASSINATURA DO TÉCNICO



ASSINATURA DO CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:

CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:

ASSINATURA FINAL DO  
CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:

CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:

## FANCOIL

Nº ORDEM DE SERVIÇO:	46332000449	INÍCIO / FIM	9/9/20 10:31	9/9/20 10:51
CLIENTE:	CODEMGE - CCPF	CIDADE:	BELO HORIZONTE	UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO	
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0131	PERIODICIDADE:	MENSAL	
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	SALA DO DIMMER - UTA-26-ORQ-02	
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 26	MARCA/MODELO:	TROX / ICH- 7.5E	
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	22680 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263-641/02/1	
OBSERVAÇÕES GERAIS				
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE		
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS				SITUAÇÃO
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.				CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.				CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.				CONFORME

VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.	CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.	CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.	CONFORME
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.	CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.	CONFORME
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.	CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.	CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.	CONFORME
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.	CONFORME
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.	NÃO SE APLICA
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.	CONFORME
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.	CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.	CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO	CONFORME
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4	CONFORME
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]	CONFORME 18.8
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]	CONFORME 18.8/17.9
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]	CONFORME 375/374/376
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]	CONFORME 2.5/2.5/2.5

FOTO ANTES



OBSERVAÇÕES GERAIS

FOTOS DEPOIS:



ASSINATURA DO TÉCNICO

*Rafael*

ASSINATURA DO CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:

CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:

ASSINATURA FINAL DO CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:

CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:



## FANCOIL

Nº ORDEM DE SERVIÇO:	46332000448	INÍCIO / FIM	9/9/20 9:31 9/9/20 9:56
CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0133	PERIODICIDADE:	MENSAL
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS - UTA-22-ORQ-01
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 22	MARCA/MODELO:	TROX / ICH- 7.5E
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	15120 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263-641/20/1
OBSERVAÇÕES GERAIS			
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE		
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS			SITUAÇÃO
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.			CONFORME

VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.	CONFORME
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.	CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.	CONFORME
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.	CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.	CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.	CONFORME
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.	CONFORME
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.	NÃO SE APLICA
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.	CONFORME
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.	CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.	CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO	CONFORME
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4	CONFORME
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]	CONFORME
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]	23.4
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]	23.2/14.6
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]	373/373/372
	1.2/1.4/1.2

FOTO ANTES

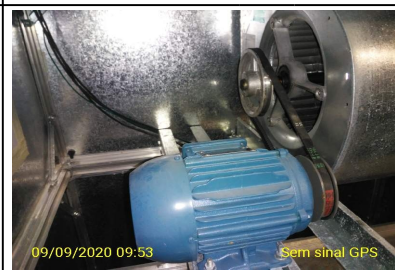

OBSERVAÇÕES GERAIS	
FOTOS DEPOIS:	
ASSINATURA DO TÉCNICO	
ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

ASSINATURA FINAL DO CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

## FANCOIL

Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001512	INÍCIO / FIM	8/9/20 14:47	8/9/20 15:08
CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE	UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO	
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0157	PERIODICIDADE:	MENSAL	
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS PIANO - UTA-09-ORQ-09	
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 9	MARCA/MODELO:	TROX / ICH- 7.5E	
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	15120 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263-641/18/1	
OBSERVAÇÕES GERAIS				
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE				
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE				
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS				SITUAÇÃO
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.				
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.				
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.				
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.				
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.				
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.				
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.				
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.				

VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.	CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.	CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.	CONFORME	
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.	CONFORME	
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.	NÃO SE APLICA	
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.	CONFORME	
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.	CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.	CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO	CONFORME	
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4	CONFORME	
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]	CONFORME	23.5°C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]	CONFORME	23.5°C/14.2°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]	CONFORME	378/376/378
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]	CONFORME	1.6/1.6/1.5

FOTO ANTES



OBSERVAÇÕES GERAIS	
FOTOS DEPOIS:	
ASSINATURA DO TÉCNICO	
ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

ASSINATURA FINAL DO CLIENTE



NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

FANCOIL			
Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001510	INÍCIO / FIM	8/9/20 13:50 8/9/20 14:23
CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0158	PERIODICIDADE:	MENSAL
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS PIANO - UTA-09-ORQ-10
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 9	MARCA/MODELO:	TROX / ICH- 7.5E
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	22680 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263-641/19/1
OBSERVAÇÕES GERAIS			

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE	
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS		SITUAÇÃO
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.		CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.		CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.		CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.		CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.		CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.		CONFORME
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.		CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.		CONFORME
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.		CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.		CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.		CONFORME
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.		CONFORME
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.		NÃO SE APLICA
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.		CONFORME
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.		CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.		CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO		CONFORME
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4		CONFORME
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]		CONFORME 25° C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]		CONFORME 24.1°C/17.7°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]		CONFORME 377/376/375
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]		CONFORME 2.5/2.4/2.4

FOTO ANTES

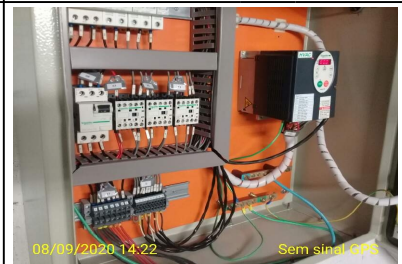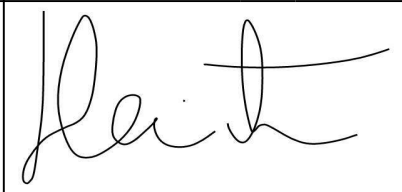

OBSERVAÇÕES GERAIS	
FOTOS DEPOIS:	
ASSINATURA DO TÉCNICO	
ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

ASSINATURA FINAL DO CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

## FANCOIL



Nº ORDEM DE SERVIÇO:	46332000432	INÍCIO / FIM	4/9/20 16:23 4/9/20 17:24
CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0136	PERIODICIDADE:	ANUAL
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS - UTA-22-ORQ-02
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 22	MARCA/MODELO:	TROX / ICH-7.5E
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	15120 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263-641/08/1



OBSERVAÇÕES GERAIS		
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE	
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS		SITUAÇÃO
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.		CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.		CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.		CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.		CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.		CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.		CONFORME
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.		CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.		CONFORME
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.		CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.		CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.		CONFORME
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.		CONFORME
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.		NÃO SE APLICA
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.		CONFORME
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.		CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.		CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO		CONFORME
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4		CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA.		CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR TODOS OS COMPONENTES QUADRO ELÉTRICO.		CONFORME
VERIFICAR E MANOBRAR TODOS OS REGISTROS HIDRÁULICOS.		CONFORME
VERIFICAR SUPERAQUECIMENTO E ATERRAMENTO DO QUADRO ELÉTRICO E REALIZAR REAPERTO DOS TERMINAIS.		NÃO SE APLICA
REALIZAR A DESINCRUSTAÇÃO DA SERPENTINA.		CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES INTERNOS.		CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR O ESTADO DE CONSERV. DO ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO.		CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA COM PRODUTO BIODEGRADÁVEL.		CONFORME
VERIFICAR E LUBRIFICAR MANCAIS E ROLAMENTOS.		CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR CORROSÃO E DANOS NA PINTURA DE TODA ESTRUTURA.		CONFORME
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]	CONFORME	22.3
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]	CONFORME	22.7/14.3
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]	CONFORME	378/378/377
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]	CONFORME	1.2/1.2/1.3

FOTO ANTES



OBSERVAÇÕES GERAIS	
FOTOS DEPOIS:	
ASSINATURA DO TÉCNICO	
ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
ASSINATURA FINAL DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	


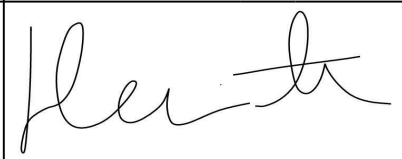
FANCOIL		
Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001507	INÍCIO / FIM
		4/9/20 15:32 4/9/20 16:01



CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE	UF:	MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO		
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0160	PERIODICIDADE:	MENSAL		
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS ADM - UTA-09-ORQ-01		
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 9	MARCA/MODELO:	TROX / ICH-20E		
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	60480 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263-641/10/1		
OBSERVAÇÕES GERAIS					
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE		
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS				SITUAÇÃO	
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.				CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.				CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.				CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.				CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.				CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.				CONFORME	
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.				CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.				CONFORME	
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.				CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.				CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.				CONFORME	
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.				CONFORME	
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.				NÃO SE APLICA	
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.				CONFORME	
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.				CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.				CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO				CONFORME	
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4				CONFORME	
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]				CONFORME	23.1°C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]				CONFORME	23.1°C/09.4°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]				CONFORME	376/376/376
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]				CONFORME	1/1/1

FOTO ANTES



OBSERVAÇÕES GERAIS	
FOTOS DEPOIS:	
ASSINATURA DO TÉCNICO	
ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

ASSINATURA FINAL DO CLIENTE


NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	



## FANCOIL

Nº ORDEM DE SERVIÇO:	46332000431	INÍCIO / FIM	4/9/20 15:30 4/9/20 16:23
CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE UF: MG

ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0161	PERIODICIDADE:	SEMANAL
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS - UTA-22-ORQ-03
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 22	MARCA/MODELO:	TROX / ICH- 7.5E
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	15120 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263-641/09/1
OBSERVAÇÕES GERAIS			
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE	
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS			SITUAÇÃO
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.			CONFORME
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.			CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.			CONFORME
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.			CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.			CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.			CONFORME
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.			CONFORME
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.			NÃO SE APLICA
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.			CONFORME
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO			CONFORME
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR TODOS OS COMPONENTES QUADRO ELÉTRICO.			CONFORME
VERIFICAR E MANOBRAR TODOS OS REGISTROS HIDRÁULICOS.			CONFORME
VERIFICAR SUPERAQUECIMENTO E ATERRAMENTO DO QUADRO ELÉTRICO E REALIZAR REAPERTO DOS TERMINAIS.			NÃO SE APLICA
REALIZAR A DESINCRUSTAÇÃO DA SERPENTINA.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES INTERNOS.			CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR O ESTADO DE CONSERV. DO ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO.			CONFORME
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]			CONFORME 23.3
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]			CONFORME 22.7/14.6
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]			CONFORME 374/373/374
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]			CONFORME 1.3/1.2/1.3

FOTO ANTES



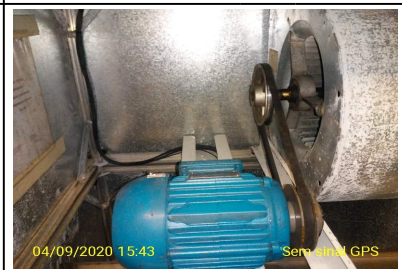OBSERVAÇÕES GERAIS	
FOTOS DEPOIS:	
ASSINATURA DO TÉCNICO	
ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

ASSINATURA FINAL DO CLIENTE


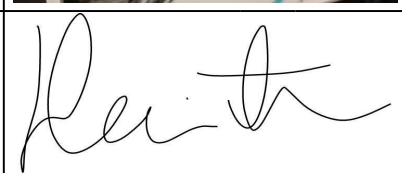
NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

## FANCOIL

<b>Nº ORDEM DE SERVIÇO:</b>	1530001506	<b>INÍCIO / FIM</b>	4/9/20 13:45 4/9/20 14:08
<b>CLIENTE:</b>	CODEMGE - CCPIF	<b>CIDADE:</b>	BELO HORIZONTE UF: MG
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	<b>BAIRRO:</b>	BARRO PRETO
<b>CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:</b>	FIL0159	<b>PERIODICIDADE:</b>	MENSAL
<b>TIPO DE EQUIPAMENTO:</b>	FANCOIL	<b>LOCAL DE ATENDIMENTO:</b>	CASA DE MÁQUINAS ADM - AHU-09-ORQ-01
<b>LOCALIZAÇÃO:</b>	NÍVEL 9	<b>MARCA/MODELO:</b>	TROX / ICH-9E
<b>CAPACIDADE EQUIPAMENTO:</b>	10320 kcal/h	<b>Nº DE SÉRIE:</b>	263-641/28/1
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b>			
<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		<b>CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE</b>	
<b>DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS</b>		<b>SITUAÇÃO</b>	
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.		CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.		CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAS AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.		CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.		CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAS VOLUTA / VENTILADOR.		CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.		CONFORME	
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.		CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.		CONFORME	
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.		CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.		CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.		CONFORME	
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.		CONFORME	
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.		NÃO SE APLICA	
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.		CONFORME	
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.		CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAS FILTROS DE AR.		CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAS FILTRO Y CASO NECESÁRIO		CONFORME	
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4		CONFORME	
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]		CONFORME	23.8°C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]		CONFORME	25.1°C/17.4°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]		CONFORME	371/371/371
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]		CONFORME	3.7/3.7/3.8

FOTO ANTES




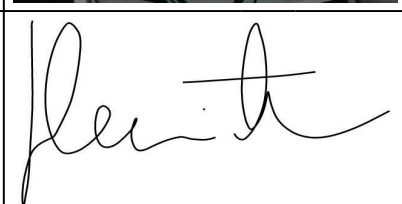
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b>	
<b>FOTOS DEPOIS:</b>	
<b>ASSINATURA DO TÉCNICO</b>	
<b>ASSINATURA DO CLIENTE</b>	
<b>NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:</b>	
<b>CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:</b>	
<b>ASSINATURA FINAL DO CLIENTE</b>	
<b>NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:</b>	
<b>CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:</b>	

## FANCOIL

Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001505	INÍCIO / FIM	4/9/20 10:35 4/9/20 13:44
CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0150	PERIODICIDADE:	MENSAL
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS ADM - UTA-09-ORQ-02
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 9	MARCA/MODELO:	TROX / ICH- 25E
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	60480 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263-641/11/1
OBSERVAÇÕES GERAIS			
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE	
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS		SITUAÇÃO	
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.		CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.		CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAS AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.		CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.		CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAS VOLUTA / VENTILADOR.		CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.		CONFORME	
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.		CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.		CONFORME	
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.		CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.		CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.		CONFORME	
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.		CONFORME	
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.		NÃO SE APLICA	
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.		CONFORME	
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.		CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAS FILTROS DE AR.		CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAS FILTRO Y CASO NECESÁRIO		CONFORME	
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4		NÃO SE APLICA	
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]		CONFORME	23.1°C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]		CONFORME	17.4°C/09.4°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]		CONFORME	37e/374/375
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]		CONFORME	1/0.9/0.9



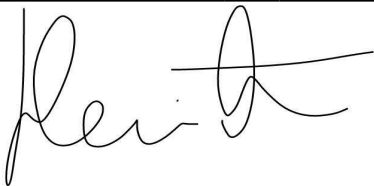
FOTO ANTES



OBSERVAÇÕES GERAIS	
FOTOS DEPOIS:	
ASSINATURA DO TÉCNICO	
ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

ASSINATURA FINAL DO CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	
-----------------------------------	--

CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:			
<b>FANCOIL</b>			
Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001504	INÍCIO / FIM	4/9/20 9:55 4/9/20 10:35
CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0152	PERIODICIDADE:	MENSAL
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS ADM - UTA-09-ORQ-04
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 9	MARCA/MODELO:	TROX / ICH- 7.5E
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	22680 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263-641/13/1
OBSERVAÇÕES GERAIS			
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE	
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS		SITUAÇÃO	
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.		CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.		CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.		CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.		CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.		CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.		CONFORME	
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.		CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.		CONFORME	
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.		CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.		CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.		CONFORME	
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.		CONFORME	
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.		NÃO SE APLICA	
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.		CONFORME	
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.		CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.		CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO		CONFORME	
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4		NÃO SE APLICA	
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]		CONFORME	22.5°C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]		CONFORME	21.9°C/12°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]		CONFORME	375/373/373
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]		CONFORME	2.7/2.5/2.7
FOTO ANTES			
OBSERVAÇÕES GERAIS			
FOTOS DEPOIS:			
ASSINATURA DO TÉCNICO			
ASSINATURA DO CLIENTE			
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:			
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:			

ASSINATURA FINAL DO CLIENTE



NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	



## FANCOIL

Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001502	INÍCIO / FIM	3/9/20 15:01	3/9/20 15:56
CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE	UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO	
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0153	PERIODICIDADE:	MENSAL	
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS ADM - UTA-09-ORQ-03	
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 9	MARCA/MODELO:	TROX / ICH- 5E	
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	5160 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263-641/14/1	
OBSERVAÇÕES GERAIS				
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE		

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS	SITUAÇÃO	
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.	CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.	CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.	CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.	CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.	CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.	CONFORME	
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.	CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.	CONFORME	
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.	CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.	CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.	CONFORME	
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.	CONFORME	
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.	NÃO SE APLICA	
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.	CONFORME	
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.	CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.	CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO	CONFORME	
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4	CONFORME	
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]	CONFORME	21.5°C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]	CONFORME	22.5°C/14.2°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]	CONFORME	374/375/375
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]	CONFORME	2.1/2/2

FOTO ANTES



OBSERVAÇÕES GERAIS	
FOTOS DEPOIS:	
ASSINATURA DO TÉCNICO	
ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	



ASSINATURA FINAL DO  
CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

## FANCOIL


Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001501	INÍCIO / FIM	3/9/20 14:32 3/9/20 15:00	
CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE	UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO	
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0155	PERIODICIDADE:	MENSAL	
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS ADM - UTA-09-ORQ-07	
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 9	MARCA/MODELO:	TROX / ICH- 15E	
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	45360 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263-641/16/1	

OBSERVAÇÕES GERAIS		
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS	SITUAÇÃO
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.	CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.	CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.	CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.	CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.	CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.	CONFORME
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.	CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.	CONFORME
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.	CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.	CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.	CONFORME
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.	CONFORME
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.	NÃO SE APLICA
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.	CONFORME
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.	CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.	CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO	CONFORME
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4	NÃO SE APLICA

MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]	CONFORME	23.4°C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]	CONFORME	21.3°C/12.3°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]	CONFORME	376/375/375
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]	CONFORME	4.9/4.9/4.8

FOTO ANTES




OBSERVAÇÕES GERAIS

FOTOS DEPOIS:



ASSINATURA DO TÉCNICO

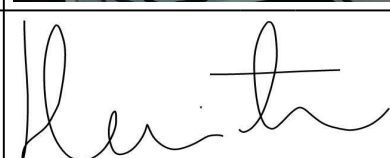

ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

ASSINATURA FINAL DO  
CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

## FANCOIL

Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001500	INÍCIO / FIM	3/9/20 10:45 3/9/20 14:31	
CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE	UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO	
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0151	PERIODICIDADE:	MENSAL	
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS ADM - UTA-09-ORQ-03	
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 9	MARCA/MODELO:	TROX / ICH- 25E	
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	60460 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263-641/12/1	

OBSERVAÇÕES GERAIS		
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS	SITUAÇÃO
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.	CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.	CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.	CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.	CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.	CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.	CONFORME
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.	CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.	CONFORME
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.	CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.	CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.	CONFORME
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.	CONFORME
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.	NÃO SE APLICA
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.	CONFORME
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.	CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.	CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO	CONFORME
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4	NÃO SE APLICA

MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]	CONFORME	23.3°C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]	CONFORME	21.5°C/11.7°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]	CONFORME	374/374/373
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]	CONFORME	2.7/2.7/2.8

FOTO ANTES



### OBSERVAÇÕES GERAIS

FOTOS DEPOIS:	
---------------	---

ASSINATURA DO TÉCNICO	
-----------------------	---

ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	


CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:			
ASSINATURA FINAL DO CLIENTE			
NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:			
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:			



FANCOIL			
Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001493	INÍCIO / FIM	2/9/20 10:45 2/9/20 11:00
CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0154	PERIODICIDADE:	MENSAL
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS ADM - UTA-09-ORQ-06
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 9	MARCA/MODELO:	TROX / ICH- 5E
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	15120 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263-641/15/1
OBSERVAÇÕES GERAIS			
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE	
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS			SITUAÇÃO
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR RUIDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.			CONFORME
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.			CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.			CONFORME
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.			CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.			CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.			CONFORME
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.			CONFORME
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.			NÃO SE APLICA
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.			CONFORME
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO			CONFORME
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4			NÃO SE APLICA
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]			CONFORME 22.6°C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]			CONFORME 25.3°C/18.5°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]			CONFORME 380/378/378
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]			CONFORME 1.8/1.6/1.7

FOTO ANTES



OBSERVAÇÕES GERAIS	
FOTOS DEPOIS:	
ASSINATURA DO TÉCNICO	
ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	


CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:			
ASSINATURA FINAL DO CLIENTE			
NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:			
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:			

FANCOIL			
Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001492	INÍCIO / FIM	2/9/20 10:02 2/9/20 10:44
CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0156	PERIODICIDADE:	MENSAL
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS PIANO - UTA-09-ORQ-08
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 9	MARCA/MODELO:	TROX / ICH- 5E
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	15120 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263-641/17/1
OBSERVAÇÕES GERAIS			
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE	
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS			SITUAÇÃO
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.			CONFORME
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.			CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.			CONFORME
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.			CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.			CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.			CONFORME
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.			CONFORME
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.			NÃO SE APLICA
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.			CONFORME
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO			CONFORME
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4			NÃO SE APLICA
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]			CONFORME 22.7°C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]			CONFORME 25.7°C/19.5°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]			CONFORME 378/377/376
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]			CONFORME 1.8/1.7/1.9

FOTO ANTES



OBSERVAÇÕES GERAIS	
FOTOS DEPOIS:	
ASSINATURA DO TÉCNICO	
ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
ASSINATURA FINAL DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	


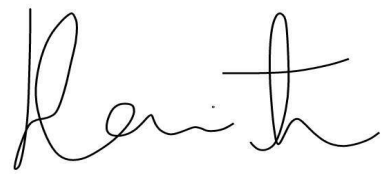
FANCOIL			
Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001491	INÍCIO / FIM	2/9/20 9:12 2/9/20 9:43
CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0149	PERIODICIDADE:	ANUAL
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS- AHU-06-ORQ-01
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 6	MARCA/MODELO:	TROX / TKZ-205E
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	166320 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263.641/01/1
OBSERVAÇÕES GERAIS			
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE	
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS			SITUAÇÃO
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.	CONFORME		
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.	CONFORME		
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.	CONFORME		
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.	CONFORME		
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.	CONFORME		
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.	CONFORME		
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.	CONFORME		
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.	CONFORME		
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.	CONFORME		
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.	CONFORME		
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.	CONFORME		
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.	CONFORME		
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.	NÃO SE APLICA		
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.	CONFORME		
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.	CONFORME		
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.	CONFORME		
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO	CONFORME		
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4	NÃO SE APLICA		
VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA.	CONFORME		
VERIFICAR E LIMPAR TODOS OS COMPONENTES QUADRO ELÉTRICO.	CONFORME		
VERIFICAR E MANOBRAR TODOS OS REGISTROS HIDRÁULICOS.	CONFORME		
VERIFICAR SUPERAQUECIMENTO E ATERRAMENTO DO QUADRO ELÉTRICO E REALIZAR REAPERTO DOS TERMINAIS.	CONFORME		
REALIZAR A DESINCRUSTAÇÃO DA SERPENTINA.	CONFORME		
VERIFICAR E ELIMINAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES INTERNOS.	CONFORME		
VERIFICAR E CORRIGIR O ESTADO DE CONSERV. DO ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO.	CONFORME		
VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA COM PRODUTO BIODEGRADÁVEL.	CONFORME		
VERIFICAR E LUBRIFICAR MANCAIS E ROLAMENTOS.	CONFORME		
VERIFICAR E ELIMINAR CORROSÃO E DANOS NA PINTURA DE TODA ESTRUTURA.	CONFORME		
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]	CONFORME	21.6°C	
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]	CONFORME	21.9°C/13.5°C	
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]	CONFORME	383/378/378	
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]	CONFORME	13.6/14.1/13.5	

FOTO ANTES



OBSERVAÇÕES GERAIS	
--------------------	--



FOTOS DEPOIS:	 <p>02/09/2020 09:42 Sem sinal GPS</p>
ASSINATURA DO TÉCNICO	
ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

ASSINATURA FINAL DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

FANCOIL			
Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001487	INÍCIO / FIM	1/9/20 15:41 1/9/20 15:54
CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0138	PERIODICIDADE:	ANUAL
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS- UTA-06-ORQ-01
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 6-	MARCA/MODELO:	TROX / ICH-30E
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	90720 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263.641/20/1
OBSERVAÇÕES GERAIS			
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE	
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS		SITUAÇÃO	
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.		CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.		CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.		CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.		CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.		CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.		CONFORME	
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.		CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.		CONFORME	
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.		CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.		CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.		CONFORME	
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.		CONFORME	
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.		NÃO SE APLICA	
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.		CONFORME	
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.		CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.		CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO		CONFORME	
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4		NÃO SE APLICA	
VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA.		CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR TODOS OS COMPONENTES QUADRO ELÉTRICO.		CONFORME	
VERIFICAR E MANOBRAR TODOS OS REGISTROS HIDRÁULICOS.		CONFORME	
VERIFICAR SUPERAQUECIMENTO E ATERRAMENTO DO QUADRO ELÉTRICO E REALIZAR REAPERTO DOS TERMINAIS.		CONFORME	
REALIZAR A DESINCRUSTAÇÃO DA SERPENTINA.		CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES INTERNOS.		CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR O ESTADO DE CONSERV. DO ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO.		CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA COM PRODUTO BIODEGRADÁVEL.		CONFORME	
VERIFICAR E LUBRIFICAR MANCAIS E ROLAMENTOS.		CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR CORROSÃO E DANOS NA PINTURA DE TODA ESTRUTURA.		CONFORME	



MEDIR E REGISTRAR TEMP.  
DO AR NO AMBIENTE  
EXTERNO. [°C]

CONFORME

21.  
4°C

MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]

CONFORME

24.4°C/13.5°C

MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]

CONFORME

379/379/379

MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]

CONFORME

1.9/2/2.1

FOTO ANTES




OBSERVAÇÕES GERAIS

FOTOS DEPOIS:



ASSINATURA DO TÉCNICO

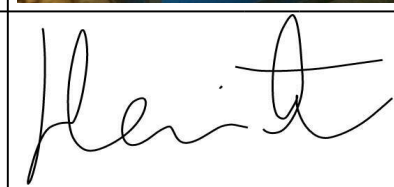

ASSINATURA DO CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:

CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:

ASSINATURA FINAL DO  
CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:

CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:


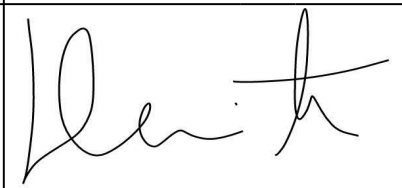
## FANCOIL

Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001486	INÍCIO / FIM	1/9/20 15:05 1/9/20 15:38	
CLIENTE:	CODEMGE – CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE	UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO	
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0140	PERIODICIDADE:	ANUAL	
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS – UTA-06-ORQ-02	
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 6	MARCA/MODELO:	TROX / ICH-25E	
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	45360 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263.641/21/1	
OBSERVAÇÕES GERAIS				
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE		
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS			SITUAÇÃO	
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.			CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.			CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.			CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.			CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.			CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.			CONFORME	
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.			CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.			CONFORME	
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.			CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.			CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.			CONFORME	
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.			CONFORME	
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.			NÃO SE APLICA	
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.			CONFORME	
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.			CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.			CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO			CONFORME	
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4			NÃO SE APLICA	

VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA.	CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR TODOS OS COMPONENTES QUADRO ELÉTRICO.	CONFORME	
VERIFICAR E MANOBRAR TODOS OS REGISTROS HIDRÁULICOS.	CONFORME	
VERIFICAR SUPERAQUECIMENTO E ATERRAMENTO DO QUADRO ELÉTRICO E REALIZAR REAPERTO DOS TERMINAIS.	CONFORME	
REALIZAR A DESINCRUSTAÇÃO DA SERPENTINA.	CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES INTERNOS.	CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR O ESTADO DE CONSERV. DO ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO.	CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA COM PRODUTO BIODEGRADÁVEL.	CONFORME	
VERIFICAR E LUBRIFICAR MANCAIS E ROLAMENTOS.	CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR CORROSÃO E DANOS NA PINTURA DE TODA ESTRUTURA.	CONFORME	
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]	CONFORME	20.8°C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]	CONFORME	24.3°C/13.5°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]	CONFORME	380/380/381
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]	CONFORME	1.8/1.6/1.6

FOTO ANTES



OBSERVAÇÕES GERAIS	
FOTOS DEPOIS:	
ASSINATURA DO TÉCNICO	
ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

ASSINATURA FINAL DO CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	


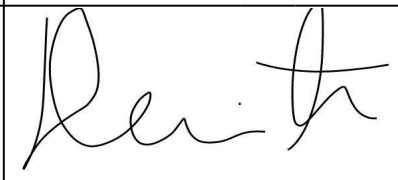
## FANCOIL

Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001485	INÍCIO / FIM	1/9/20 14:33	1/9/20 15:04
CLIENTE:	CODEMGE - CCPF	CIDADE:	BELO HORIZONTE	UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO	
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0139	PERIODICIDADE:	ANUAL	
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS - UTA-06-ORQ-03	
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 6-	MARCA/MODELO:	TROX / ICH-25E	
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	45360 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263.641/22/1	
OBSERVAÇÕES GERAIS				
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE		
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS			SITUAÇÃO	
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.			CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.			CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.			CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.			CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.			CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.			CONFORME	
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.			CONFORME	

VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.	CONFORME	
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.	CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.	CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.	CONFORME	
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.	CONFORME	
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.	NÃO SE APLICA	
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.	CONFORME	
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.	CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.	CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO	CONFORME	
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4	NÃO SE APLICA	
VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA.	CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR TODOS OS COMPONENTES QUADRO ELÉTRICO.	CONFORME	
VERIFICAR E MANOBRAR TODOS OS REGISTROS HIDRÁULICOS.	CONFORME	
VERIFICAR SUPERAQUECIMENTO E ATERRAMENTO DO QUADRO ELÉTRICO E REALIZAR REAPERTO DOS TERMINAIS.	CONFORME	
REALIZAR A DESINCRUSTAÇÃO DA SERPENTINA.	CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES INTERNOS.	CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR O ESTADO DE CONSERV. DO ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO.	CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA COM PRODUTO BIODEGRADÁVEL.	CONFORME	
VERIFICAR E LUBRIFICAR MANCAIS E ROLAMENTOS.	CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR CORROSÃO E DANOS NA PINTURA DE TODA ESTRUTURA.	CONFORME	
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]	CONFORME	21.1°C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]	CONFORME	24.5°C/13.7°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]	CONFORME	377/380/381
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]	CONFORME	1.6/1.6/1.8

FOTO ANTES



OBSERVAÇÕES GERAIS	
FOTOS DEPOIS:	
ASSINATURA DO TÉCNICO	
ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

ASSINATURA FINAL DO CLIENTE


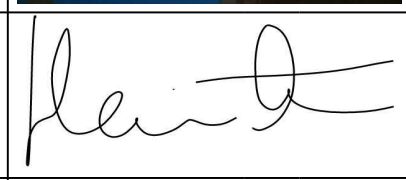
NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

FANCOIL				
Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001484	INÍCIO / FIM	1/9/20 13:55 1/9/20 14:33	
CLIENTE:	CODEMGE - CCPF	CIDADE:	BELO HORIZONTE	UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO	
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0141	PERIODICIDADE:	ANUAL	
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS - UTA-06-ORQ-04	
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 6	MARCA/MODELO:	TROX / ICH-25E	
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	45360 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263.641/23/1	

OBSERVAÇÕES GERAIS		
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE	
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS		SITUAÇÃO
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.		CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.		CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.		CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.		CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.		CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.		CONFORME
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.		CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.		CONFORME
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.		CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.		CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.		CONFORME
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.		CONFORME
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.		NÃO SE APLICA
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.		CONFORME
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.		CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.		CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO		CONFORME
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4		NÃO SE APLICA
VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA.		CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR TODOS OS COMPONENTES QUADRO ELÉTRICO.		CONFORME
VERIFICAR E MANOBRAR TODOS OS REGISTROS HIDRÁULICOS.		CONFORME
VERIFICAR SUPERAQUECIMENTO E ATERRAMENTO DO QUADRO ELÉTRICO E REALIZAR REAPERTO DOS TERMINAIS.		CONFORME
REALIZAR A DESINCRUSTAÇÃO DA SERPENTINA.		CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES INTERNOS.		CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR O ESTADO DE CONSERV. DO ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO.		CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA COM PRODUTO BIODEGRADÁVEL.		CONFORME
VERIFICAR E LUBRIFICAR MANCAIS E ROLAMENTOS.		CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR CORROSÃO E DANOS NA PINTURA DE TODA ESTRUTURA.		CONFORME
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]	CONFORME	21.2°C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]	CONFORME	24.3°C/12.7°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]	CONFORME	382/377/377
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]	CONFORME	1.7/1.6/1.6

FOTO ANTES



OBSERVAÇÕES GERAIS	
FOTOS DEPOIS:	
ASSINATURA DO TÉCNICO	
ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
ASSINATURA FINAL DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

FANCOIL

<b>Nº ORDEM DE SERVIÇO:</b>	<b>1530001483</b>	<b>INÍCIO / FIM</b>	1/9/20 13:38 1/9/20 13:55	
<b>CLIENTE:</b>	CODEMGE - CCPIF	<b>CIDADE:</b>	BELO HORIZONTE	<b>UF:</b> MG
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	<b>BAIRRO:</b>	BARRO PRETO	
<b>CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:</b>	FIL0146	<b>PERIODICIDADE:</b>	ANUAL	
<b>TIPO DE EQUIPAMENTO:</b>	FANCOIL	<b>LOCAL DE ATENDIMENTO:</b>	CASA DE MÁQUINAS - UTA-06-ORQ-05	
<b>LOCALIZAÇÃO:</b>	NÍVEL 6	<b>MARCA/MODELO:</b>	TROY / ICH-25E	
<b>CAPACIDADE EQUIPAMENTO:</b>	45360 kcal/h	<b>Nº DE SÉRIE:</b>	263.641/24/1	
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b>				
<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		<b>CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE</b>		
<b>DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS</b>			<b>SITUAÇÃO</b>	
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.			CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.			CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAS AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.			CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.			CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAS VOLUTA / VENTILADOR.			CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.			CONFORME	
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.			CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.			CONFORME	
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.			CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.			CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.			CONFORME	
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.			CONFORME	
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.			NÃO SE APLICA	
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.			CONFORME	
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.			CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAS FILTROS DE AR.			CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAS FILTRO Y CASO NECESÁRIO			CONFORME	
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4			NÃO SE APLICA	
VERIFICAR E LIMPAS SERPENTINA.			CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAS TODOS OS COMPONENTES QUADRO ELÉTRICO.			CONFORME	
VERIFICAR E MANOBRAR TODOS OS REGISTROS HIDRÁULICOS.			CONFORME	
VERIFICAR SUPERAQUECIMENTO E ATERRAMENTO DO QUADRO ELÉTRICO E REALIZAR REAPERTO DOS TERMINAIS.			CONFORME	
REALIZAR A DESINCRUSTAÇÃO DA SERPENTINA.			CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES INTERNOS.			CONFORME	
VERIFICAR E CORRIGIR O ESTADO DE CONSERV. DO ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO.			CONFORME	
VERIFICAR E LIMPAS SERPENTINA COM PRODUTO BIODEGRADÁVEL.			CONFORME	
VERIFICAR E LUBRIFICAR MANCAIS E ROLAMENTOS.			CONFORME	
VERIFICAR E ELIMINAR CORROSÃO E DANOS NA PINTURA DE TODA ESTRUTURA.			CONFORME	
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]			CONFORME	21.6°C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]			CONFORME	23.7°C/15.5°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]			CONFORME	380/379/379
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]			CONFORME	1.7/1.6/1.6

FOTO ANTES




OBSERVAÇÕES GERAIS

FOTOS DEPOIS:





ASSINATURA DO TÉCNICO	
ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	



ASSINATURA FINAL DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

FANCOIL			
Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001482	INÍCIO / FIM	1/9/20 11:00 1/9/20 11:10
CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0147	PERIODICIDADE:	ANUAL
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS - UTA-06-ORQ-06
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 6-	MARCA/MODELO:	TROX / ICH-25E
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	45360 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263.641/25/1
OBSERVAÇÕES GERAIS			
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE	
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS			SITUAÇÃO
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.			CONFORME
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.			CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.			CONFORME
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.			CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.			CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.			CONFORME
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.			CONFORME
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.			NÃO SE APLICA
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.			CONFORME
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO			CONFORME
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4			NÃO SE APLICA
VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR TODOS OS COMPONENTES QUADRO ELÉTRICO.			CONFORME
VERIFICAR E MANOBRAR TODOS OS REGISTROS HIDRÁULICOS.			CONFORME
VERIFICAR SUPERAQUECIMENTO E ATERRAMENTO DO QUADRO ELÉTRICO E REALIZAR REAPERTO DOS TERMINAIS.			CONFORME
REALIZAR A DESINCRUSTAÇÃO DA SERPENTINA.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES INTERNOS.			CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR O ESTADO DE CONSERV. DO ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO.			CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA COM PRODUTO BIODEGRADÁVEL.			CONFORME
VERIFICAR E LUBRIFICAR MANCAIS E ROLAMENTOS.			CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR CORROSÃO E DANOS NA PINTURA DE TODA ESTRUTURA.			CONFORME
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]			CONFORME 21.5°C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]			CONFORME 24.3°C/11.7°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]			CONFORME 377/378/377
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]			CONFORME 1.8/1.7/1.6



FOTO ANTES



OBSERVAÇÕES GERAIS	
FOTOS DEPOIS:	
ASSINATURA DO TÉCNICO	
ASSINATURA DO CLIENTE	
NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

ASSINATURA FINAL DO  
CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	
CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:	

## FANCOIL

Nº ORDEM DE SERVIÇO:	1530001481	INÍCIO / FIM	1/9/20 10:37 1/9/20 10:54
CLIENTE:	CODEMGE - CCPIF	CIDADE:	BELO HORIZONTE UF: MG
ENDEREÇO:	RUA TENENTE BRITO MELO, 1090	BAIRRO:	BARRO PRETO
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	FIL0148	PERIODICIDADE:	ANUAL
TIPO DE EQUIPAMENTO:	FANCOIL	LOCAL DE ATENDIMENTO:	CASA DE MÁQUINAS- UTA-06-ORQ-07
LOCALIZAÇÃO:	NÍVEL 6	MARCA/MODELO:	TROX / ICH-25E
CAPACIDADE EQUIPAMENTO:	45360 kcal/h	Nº DE SÉRIE:	263.641/26/1
OBSERVAÇÕES GERAIS			
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE	
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS	SITUAÇÃO		
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES DE ACESSO DA CASA DE MÁQUINAS.	CONFORME		
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS.	CONFORME		
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.	CONFORME		
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADÁVEIS.	CONFORME		
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.	CONFORME		
VERIFICAR E ELIMINAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS.	CONFORME		
VERIFICAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEÇÃO.	CONFORME		
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXÕES.	CONFORME		
VERIFICAR TENSÃO E DESGASTES DAS CORREIAS.	CONFORME		
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.	CONFORME		
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAÇÃO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.	CONFORME		
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELÉTRICO.	CONFORME		
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELÉ DE SOBRECARGA E DE SEQUÊNCIA DE FASE.	NÃO SE APLICA		
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO.	CONFORME		
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAÇÃO HID.	CONFORME		
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.	CONFORME		
VERIFICAR E LIMPAR FILTRO Y CASO NECESÁRIO	CONFORME		
SUBSTITUIR PRÉ FILTRO MANTA G4	NÃO SE APLICA		
VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA.	CONFORME		
VERIFICAR E LIMPAR TODOS OS COMPONENTES QUADRO ELÉTRICO.	CONFORME		
VERIFICAR E MANOBRAR TODOS OS REGISTROS HIDRÁULICOS.	CONFORME		
VERIFICAR SUPERAQUECIMENTO E ATERRAMENTO DO QUADRO ELÉTRICO E REALIZAR REAPERTO DOS TERMINAIS.	CONFORME		

REALIZAR A DESINCRUSTAÇÃO DA SERPENTINA.	CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES INTERNOS.	CONFORME
VERIFICAR E CORRIGIR O ESTADO DE CONSERV. DO ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO.	CONFORME
VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA COM PRODUTO BIODEGRADÁVEL.	CONFORME
VERIFICAR E LUBRIFICAR MANCAIS E ROLAMENTOS.	CONFORME
VERIFICAR E ELIMINAR CORROSÃO E DANOS NA PINTURA DE TODA ESTRUTURA.	CONFORME

MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]	CONFORME	21.6°C
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAÍDA. [°C]	CONFORME	24.4°C/16.3°C
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (RS) / (ST) / (RT) [V]	CONFORME	376/375/375
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R) / (S) / (T). [A]	CONFORME	1.5/1.7/1.9

FOTO ANTES



## OBSERVAÇÕES GERAIS

FOTOS DEPOIS:



ASSINATURA DO TÉCNICO



ASSINATURA DO CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:

CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE:

ASSINATURA FINAL DO  
CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:

CARGO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE: